

110 kV  
Maakaapeli  
PORVOO  
-  
ASKOLA  
SUTU 4243

Rakennusraja

Rakennusraja

1,5 m

Kaivannon  
syvyys




Varoitusverkko  
Betonilaatat  
Kaapelit

3,5 m

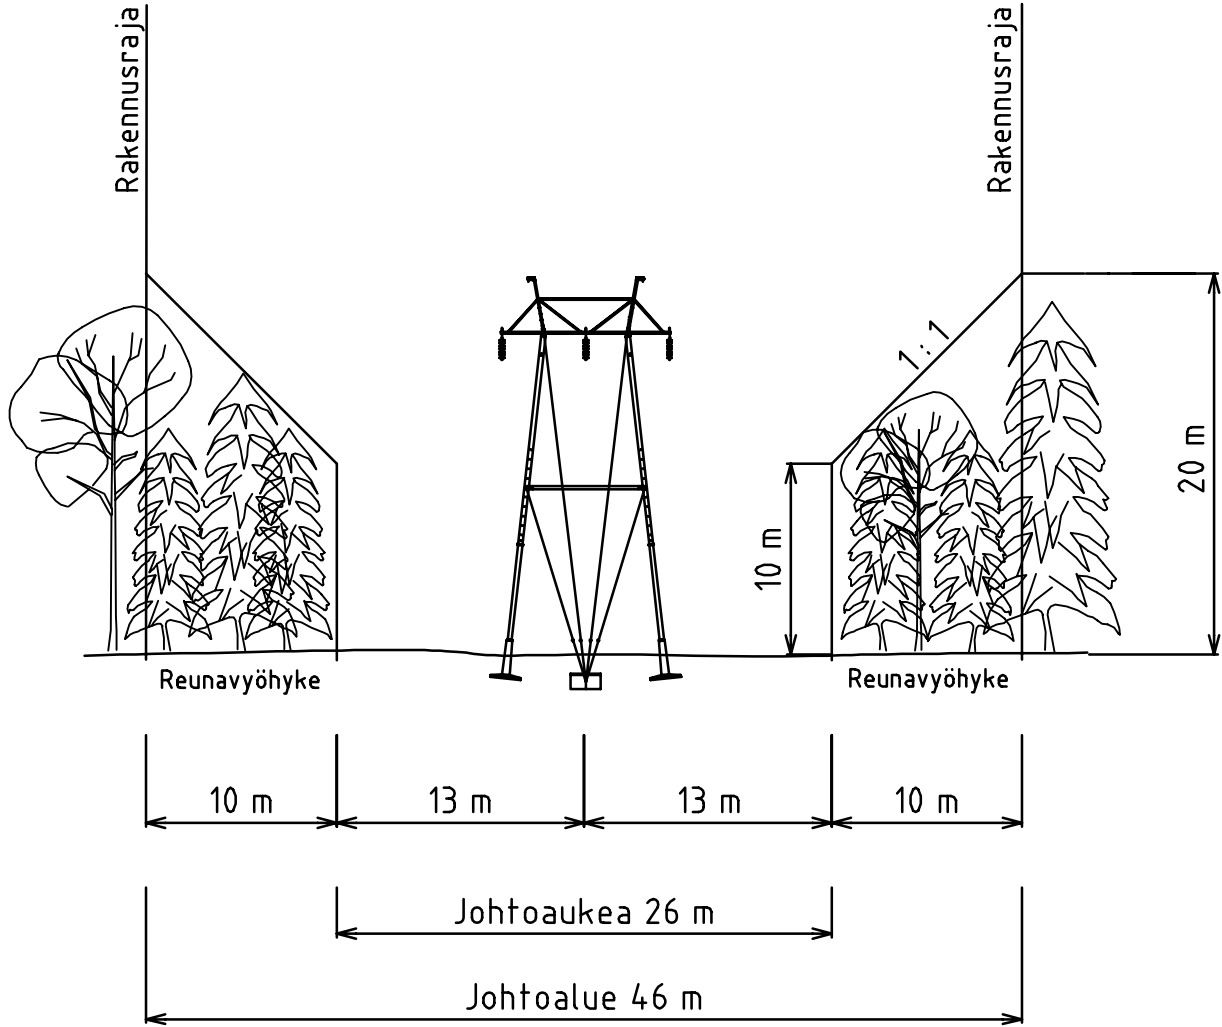
3,5 m




Lunastettava alue 7 m

Työnaikainen haltuunottoalue 10-15 m

Rev.	Päiväys	No.	Kuvaus	Piirt.	Tark.	Hyv.
 <b>Kymenlaakson Sähköverkko</b>						
Piiirustuksen sisältö			OMEXOM Puunaulakatu 13 28100 PORI www.omexom.fi		Suun/päiv	
<b>PORVOO - ASKOLA 110 kV</b>					<b>AMAR 4.6.2019</b>	
<b>JOHTOALUE MAAKAPELI</b>					Piir/päiv	
					<b>MOJ 25.9.2024</b>	
					Tark/päiv	
					<b>PKO 25.9.2024</b>	
					Hyv/päiv	
					<b>PKO 25.9.2024</b>	
Mittakaava	Taso	Koko	Sivu/ Sivut	Piiirustusnumero		Revisio
		<b>A4</b>	<b>3/4</b>	<b>4243-2-006</b>		<b>M0</b>

110 kV  
 PORVOO - ASKOLA  
 SUTU 4243



Rev.	Päiväys	No.	Kuvaus	Piirt.	Tark.	Hyv.
 <b>Kymenlaakson Sähköverkko</b>						
Piirustuksen sisältö <b>PORVOO - ASKOLA 110 kV</b> <b>JOHTOALUE PYLVÄSVÄLILLÄ 25-63</b>				OMEXOM Puunaulakatu 13 28100 PORI www.omexom.fi		Suun/päiv <b>AMAR</b> <b>4.6.2019</b> Piir/päiv <b>MOJ</b> <b>25.9.2024</b> Tark/päiv <b>PKO</b> <b>25.9.2024</b> Hyv/päiv <b>PKO</b> <b>25.9.2024</b>
Mittakaava	Taso	Koko	Sivu/ Sivut	Piirustusnumero		Revisio
		<b>A4</b>	<b>4/4</b>	<b>4243-2-006</b>		<b>M0</b>